

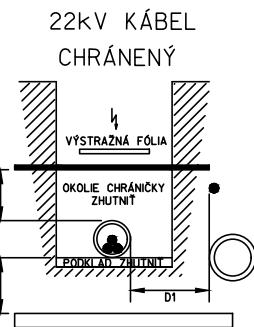
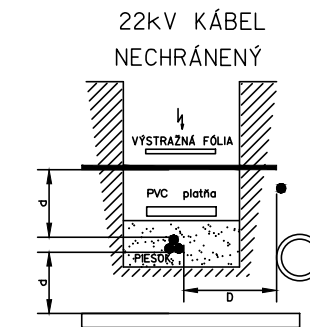




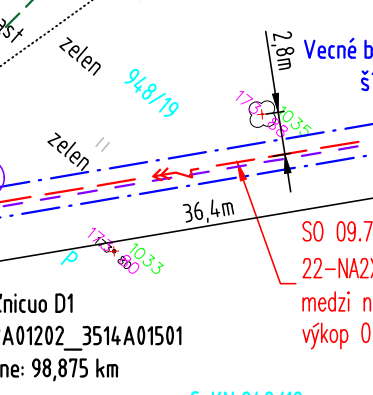

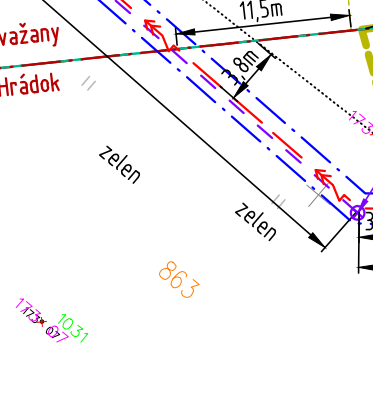






ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

ÚDAJE O VN SÍTI:  
DRUH ROZVODNEJ SÍTE VN: 3 AC, 50Hz, 22kV / IT  
SIET' S ÚČINNÝM UZEMENÍM NEUTRÁLNEHO BODU ČEZ NÍZKU IMPEDANCIU  
- STN50522 čl. 3.4.27  
OCHRANNÉ OPATRENIA:  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM - STN EN 61 936-1, 2011  
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM STN EN 61936-1, čl. 8.2.1.1  
(PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE) - KRYTMI, ZÁBRANAMI  
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM STN EN 61 936-1, čl. 8.3 A  
KAPITOLA 10  
(PRI PORUČKE) - UZEMNENÍM  
- DOPLNKOVÁ OCHRANA POSPÁJANÍM STN 33 000-4-41 čl. 4.15.2

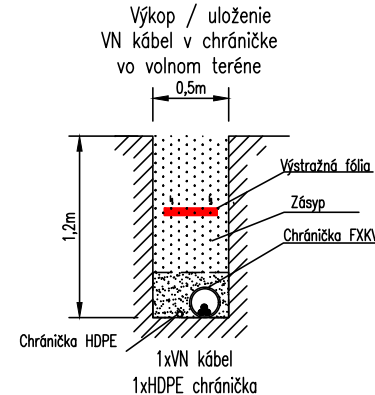

| ULOHENIE KÁBLOV BUDE V ZMYSLE STN 33 2000 5-52, ZA DOBRŽANIA STN 73 6005 a TFP 955 01 |                       |          |              |         |               |       |       |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|---------|---------------|-------|-------|----|--|
| 22 kV KÁBEL<br>NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI<br>PRI STYKU S OSTAT. INŽ. SIETAMI     | SILOVÉ KÁBLE          | PLYNOVOD | OZNAČ. KÁBLE | VODOVOD | STOKY         |       |       |    |  |
| SÚBEH                                                                                 | NECHRÁNENÝ / CHRÁNENÝ | d/D1     | 20 / 20      | 20 / 20 | 40 / 60       | 80/30 | 40    | 50 |  |
| KRÍŽOVANIE                                                                            | NECHRÁNENÝ / CHRÁNENÝ | d/d1     | 20 / 20      | 20 / 20 | 40/10 / 50/20 | 80/10 | 40/20 | 50 |  |



|                                                         |                                           |          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Hlavný inžinier projektu:                               | Ing. Tibor Ficza                          |          |
| Zodpovedný projektant:                                  | Ing. Tibor Ficza                          |          |
| Projektant:                                             | Ing. Ján Holubiczký                       |          |
| Miesto stavby / Kataster:                               | Hrádok odpočívadlo/ k.ú. Hrádok, Považany |          |
| Investor/objednávateľ:                                  | Západoslóvenská distribučná a.s.          |          |
| Stavba: TN_Hrádok, nabíjачky NDS,D1, TS, VNK - II.Etapa |                                           |          |
| Súbor/Objekt: SO 09.7 - VN ZEMNÉ VEDENIE s UOK          |                                           |          |
| Obsah: SITUÁCIA STAVBY 6                                |                                           |          |
| Číslo zákazky:                                          | Dátum:                                    | Revízia: |
| L13.0719.24.0002                                        | 02/2026                                   | 00       |
| Mierka:                                                 | Formát:                                   | Stupeň:  |
| 1:1000                                                  | 4A4                                       | PD k RS  |
| Sada č.                                                 | Výkres č.                                 |          |
| -                                                       | II.E_11                                   |          |

BEVATRON

BEVATRON s.r.o.  
GEBTELNA 50, 940 01 Nové Zámky  
GSM +421 908 560 869  
E-mail: bevatron@bevatron.sk  
www.bevatron.sk

Ing. Tibor FICZA

osvedčený stavebný inžinier

6787 \* A2

číslo osvedčenia v súlade s § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 362/2004 Z.z. o súdnej architektúre a o výkonoch inžinierskych a stavebných činností

Ing. Tibor FICZA

osvedčený stavebný inžinier

6787 \* A2

číslo osvedčenia v súlade s § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 362/2004 Z.z. o súdnej architektúre a o výkonoch inžinierskych a stavebných činností

PRED REALIZÁCIU ZEMNÝCH PRÁČ,  
INVESTOR SPOLU S DODÁVATEĽOM STAVBY  
ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH  
INŽINIERSKÝCH SIETÍ !

Súbeh diaľnic D1  
úsek 3532A01202\_3514A01501  
Kumulatívne: 99,003 km

Súbeh diaľnic D1  
úsek 3532A01202\_3514A01501  
Kumulatívne: 98,983 km

Súbeh diaľnic D1  
úsek 3532A01202\_3514A01501  
Kumulatívne: 98,875 km

SO 09.7 - VN ZEMNÉ VEDENIE s UOK  
22-NA2XS(F)2Y 3x1x240mm<sup>2</sup>, ltrasy=1385m  
medzi novú TS č.6 a novú TS č.7  
výkop 0,5x1,2m-1180m, podtlak 295m

C-KN 948/19  
E-KN 862